

2024.10-12月照度検査


今回ご提出いただいた検査は2024.10-12月にご提出いただきましたので、表題調査日としています。

ご回答は 91件/私立学薬 2024年度法人108

今回の測定について、学校側からの協力はどの程度のものでしたか

- 最高評価を 5 としての 5 段階評価

今回の測定について、学校側からの協力はどの程度のものでしたか
89 件の回答

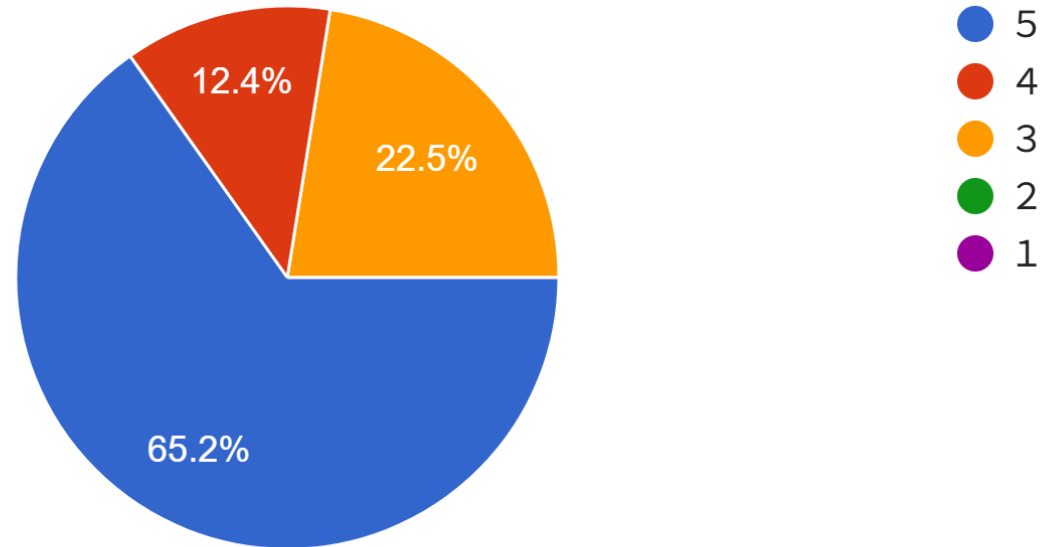


測定出来なかった理由

- 「学校からの協力」について回答のなかった 2 件


測定できなかった方へ理由をお尋ねします

2 件の回答

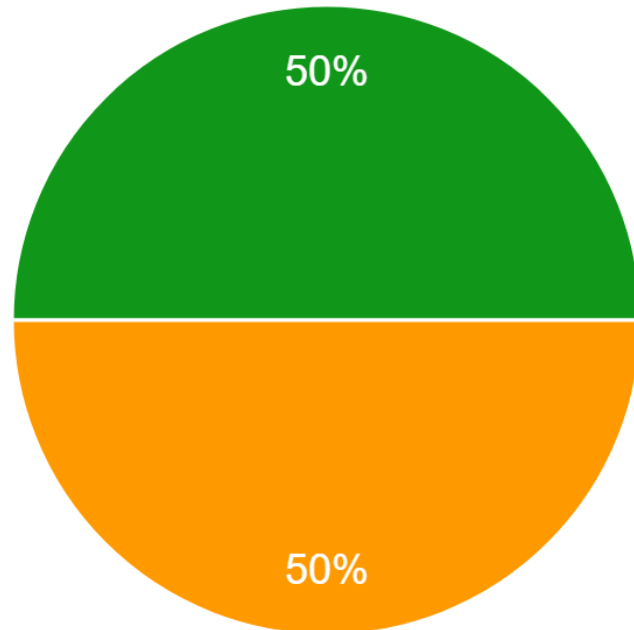

- 薬剤師側の理由
- 学校側の理由
- 測定器が準備できなかった
- 測定器が準備できませんでした。

使用測定器一覧と使用報告本数

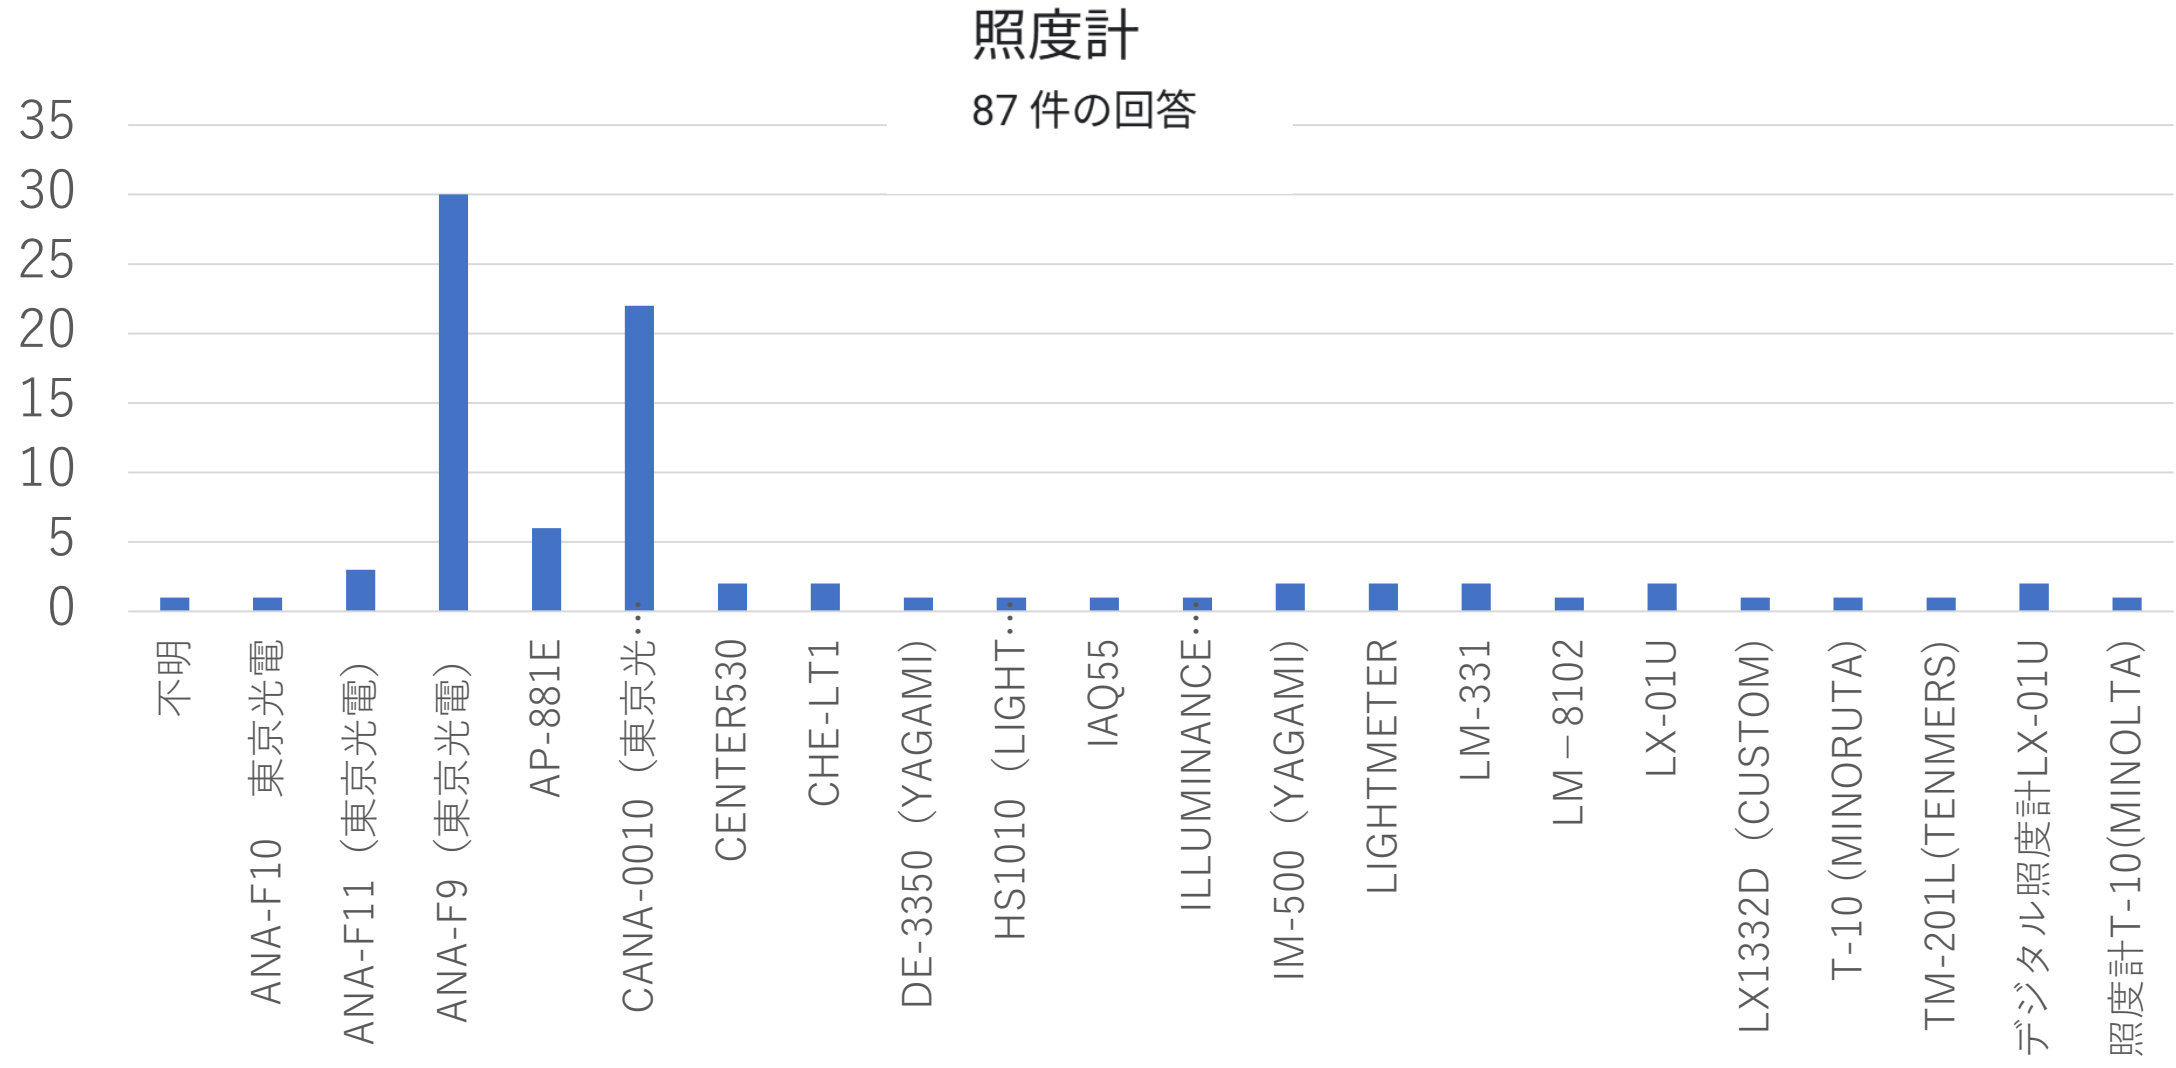


蛍光灯・LED設置割合


令和 2 年度は大阪府学校薬剤師会連合会参照し作成

(本数ではなく設置件数割合)

令和 2 年度

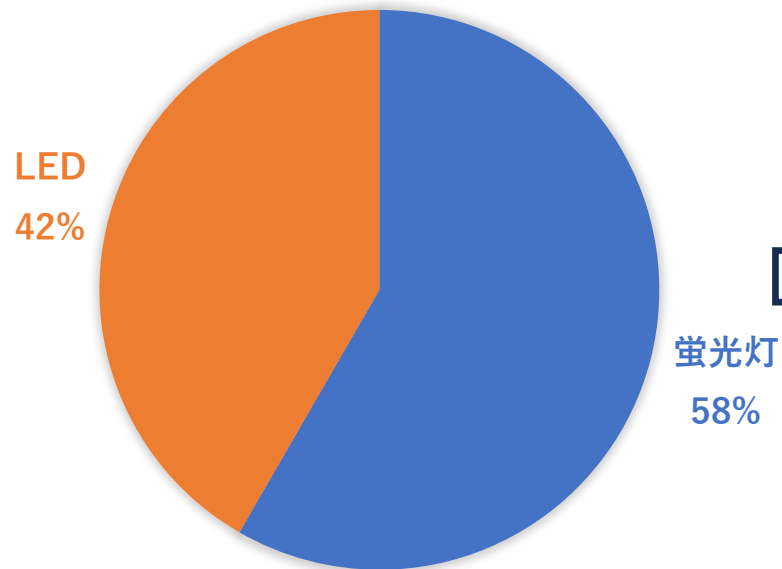

令和 6 年度

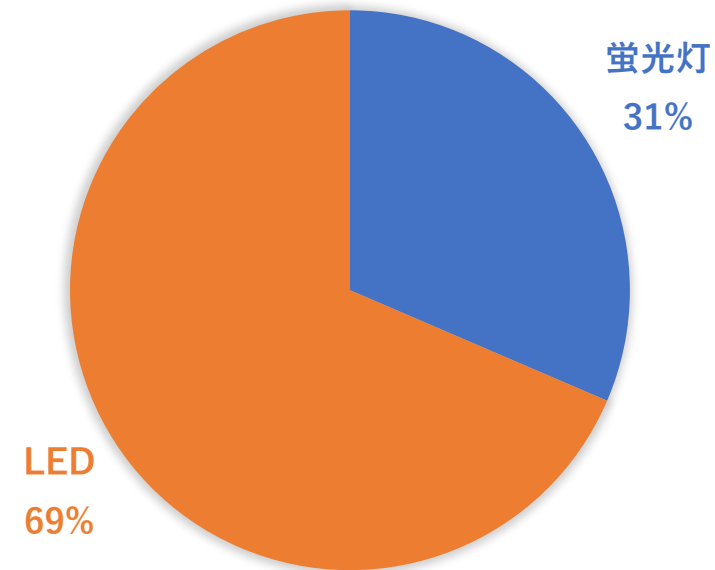


カーテン・ブラインド等遮光の設置

- 設置がない園・校の評価

「明るすぎる」はなく、平均照度約800ルクス（平均値の平均）

カーテン・ブラインド等の遮光の設置



86 件の回答

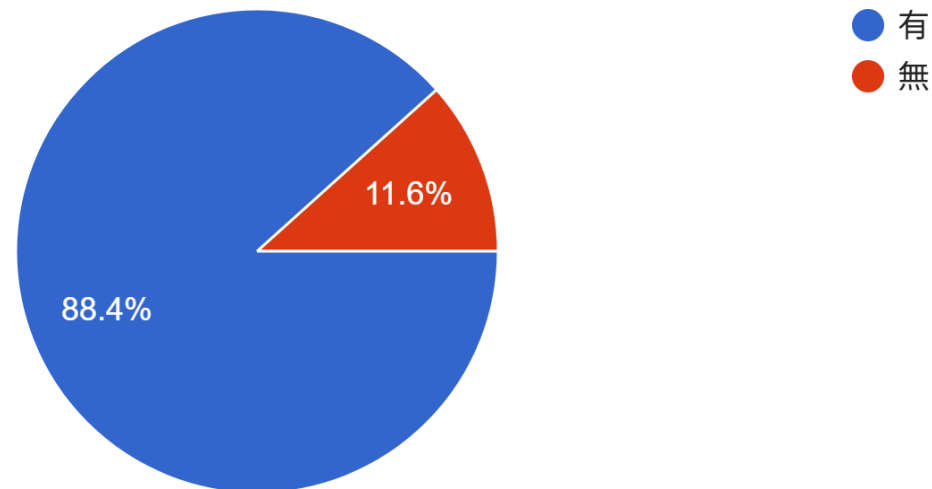

調査時、天候・遮光の使用状態


調査時の状態
78 件の回答

検査時天候

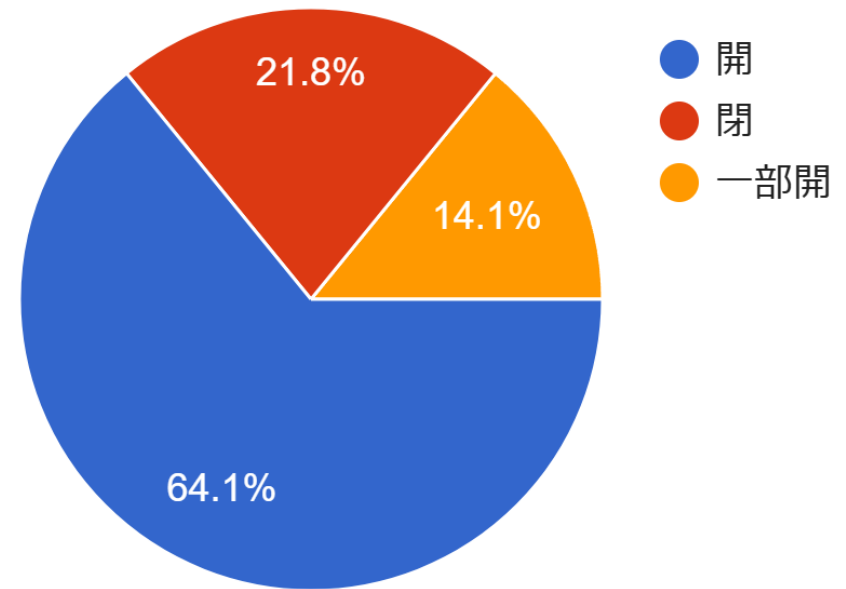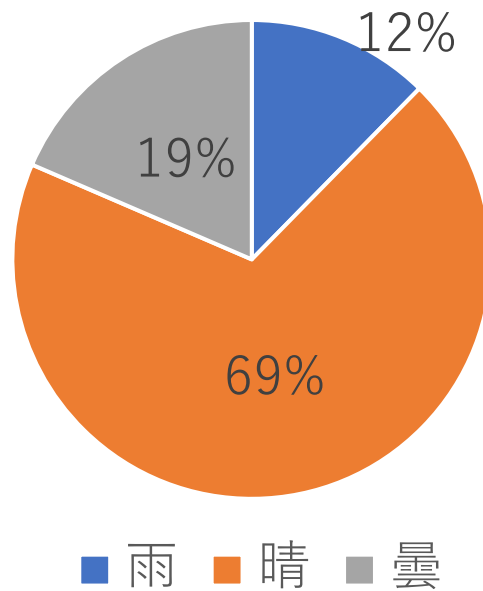


黒板の設置割合


- 園：平均照度約700ルクス
園

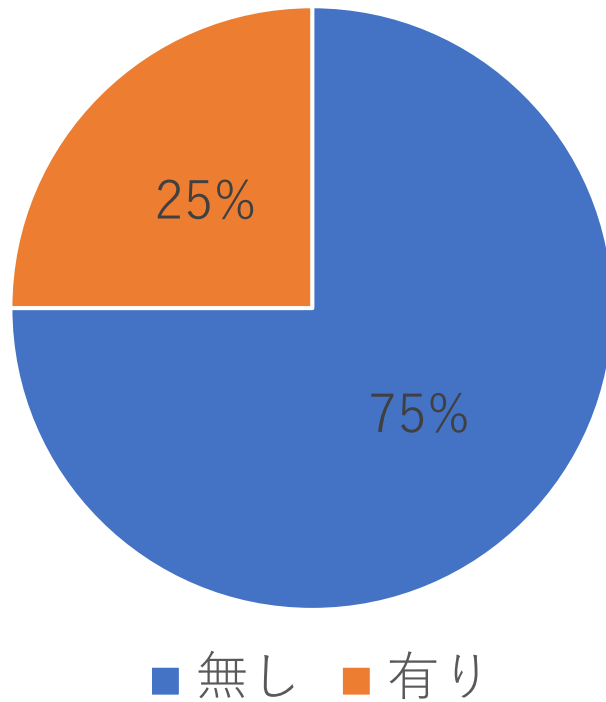

- 校：平均照度約1000ルクス
校（小中高）

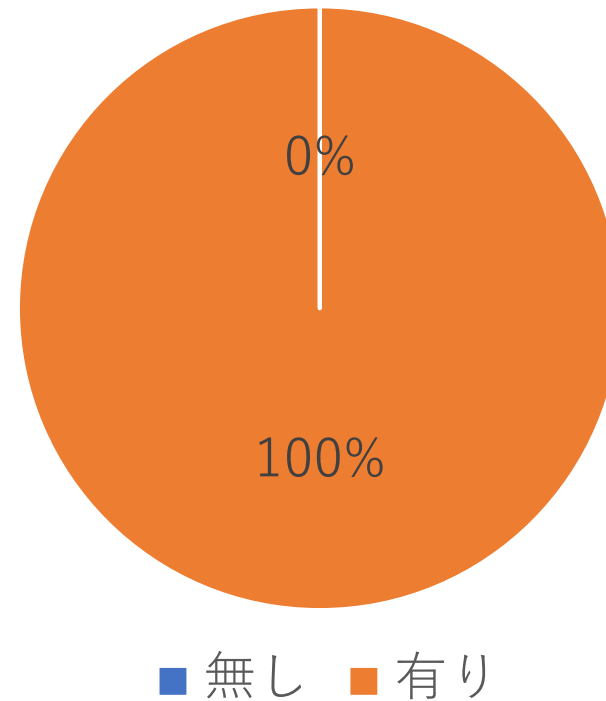


照度最大最小の比と、平均値

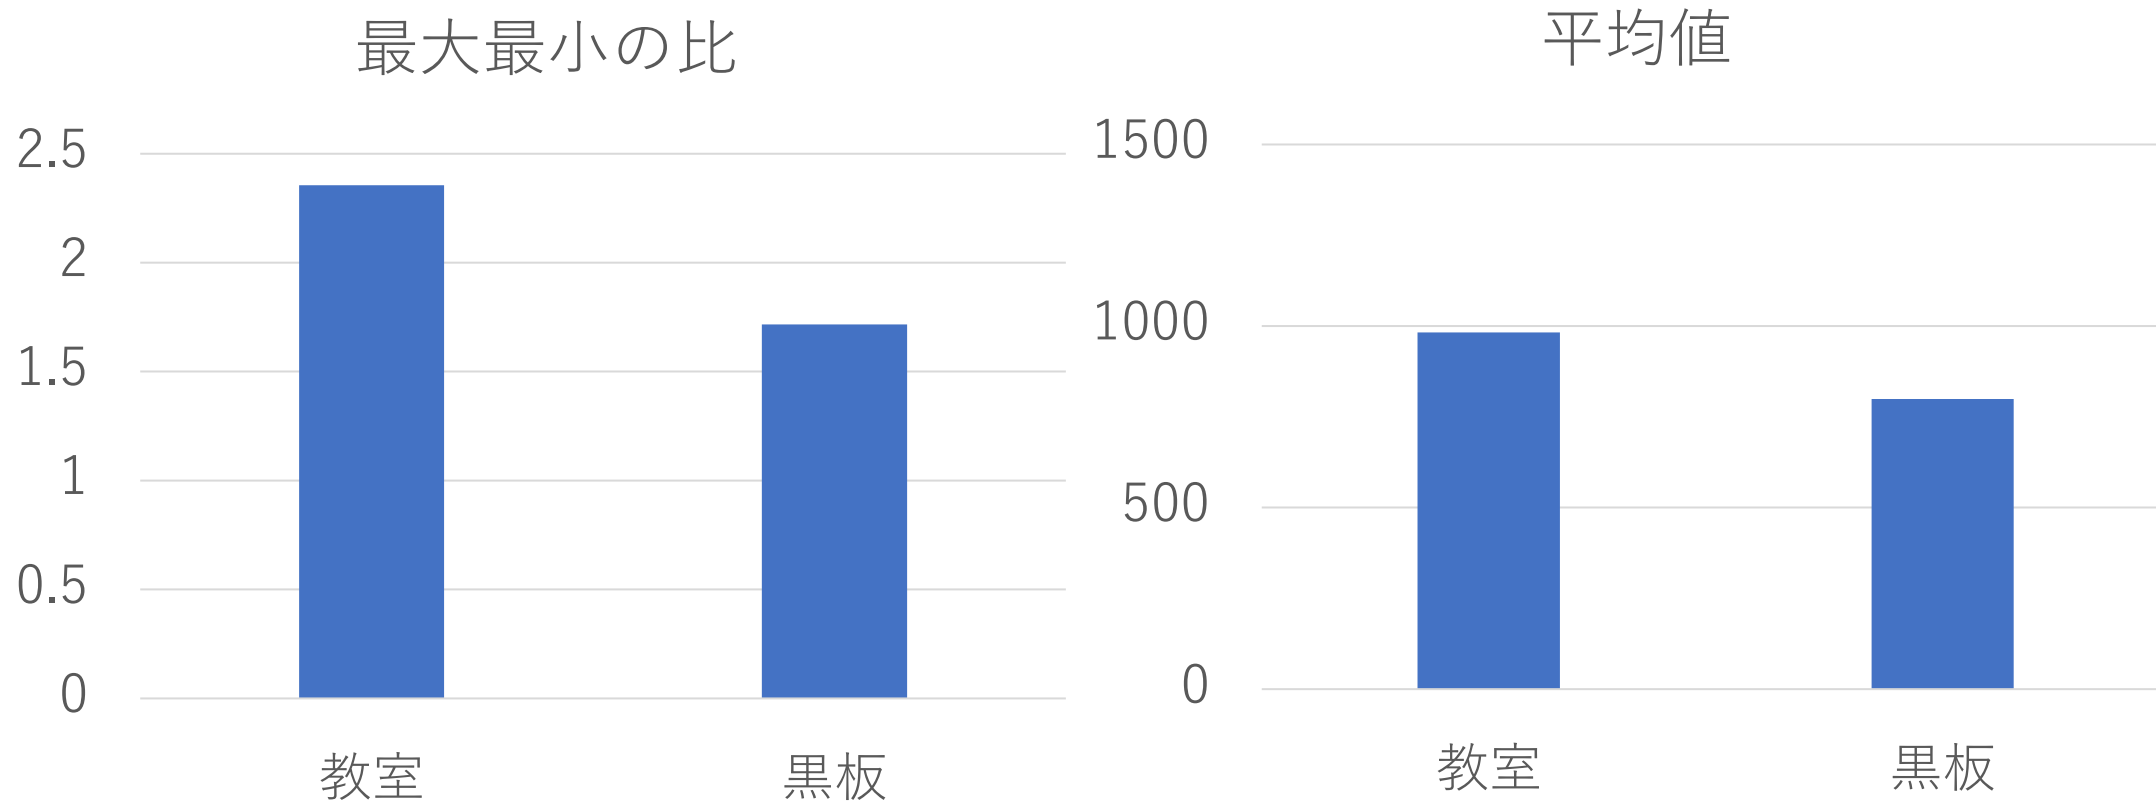

教室のまぶしさ有無について

教室まぶしさ
92 件の回答

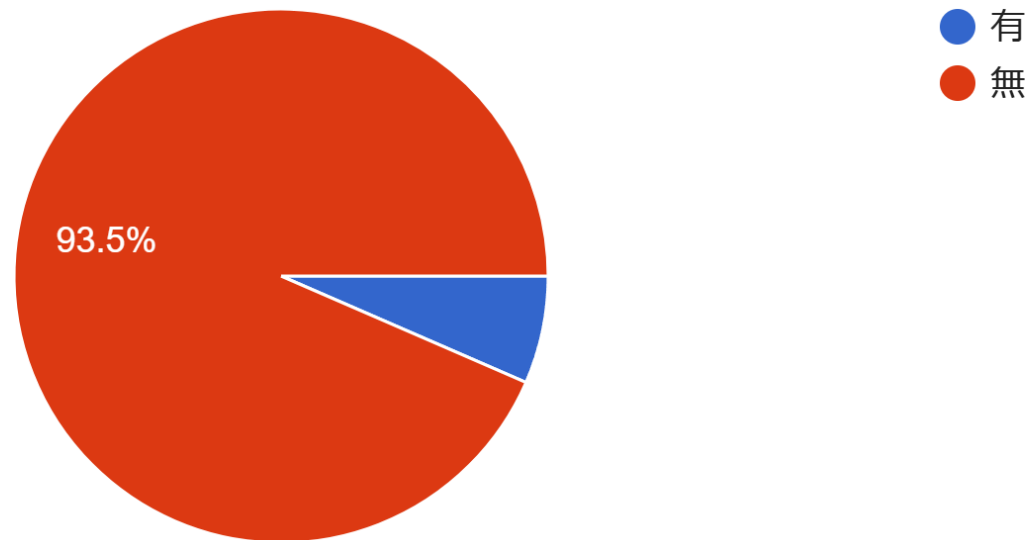

不適 としての 備考所見

- 黒板(ホワイトボード)の設置はあったが、日常的な使用はほとんどなし。
- 黒板は下限値**300**ルクスに満たない
- 電気のカサが小さいところは**300Lux**を満たさないところがある。スポット照明があることが望ましい。
- 棚の近くが影になっており照度が**300**ルクス以下の場所がありました。

備考所見（具体的指導内容のみ記載）

- 黒板は使用していないが300Lux以下のところが多いため、スポット電氣の使用が望ましい。
- 18番の場所は暗いので 使わないように指導
- 1階の教室であったので常にカーテンを使用とのことだったが、照度は適であった
- 南向きに窓があり、日当たりが良いので、晴れた日はカーテンを閉めて調節して下さい。照度に問題はありません。
- カーテンが開いていたので、窓際で眩しさがあつた廊下側が南向きですりガラスになっているため、太陽の高度によっては陽射しが強すぎることも予想されますが、ちょうど掲示物が遮光の役割をし、まぶしさも問題ありませんでした。

備考所見（具体的指導内容のみ記載

- スポット照明があることが望ましい。
- 一番暗いと予想される教室を選び検査を実施する。雨天の日の午後の照度検査の結果は照度基準以上あり問題ありません。しかし、ロールカーテンがないと黒板の右側が光って見えるので授業中は必ずロールカーテンを使用するよう指導する。
- 窓にはカーテンが設置されており、窓も換気や明るさ調整ができる様に空気も通る様になっており、机を使用されておりましたが、机を使用したとしても特に照度の点におきましては問題ありません。

備考所見（具体的指導内容のみ記載）

- 窓が北側にあり、1日中、日当たりが悪いので常にカーテンは開けて授業をして下さい。照度に問題はありません。
- 真ん中 2 つ蛍光灯点灯し測定。荷物置きが窓付近にあるため、点灯なしではやや暗かった（部屋の隅が**251**ルクス）。作業時は一部点灯してください。
- 天候も晴で陽射しが強い日は教室の前方は遮光カーテンを使用しても机上は十分明るく、廊下側最前列の席からも白板のまぶしさもなく問題ありませんでした
- 黒板の暗いところは避けて下さい。

備考所見（具体的指導内容のみ記載）

- 晴れだったが、校舎の構造上直射日光無し
- 黒板が無かった為、サイドに設置されていたホワイトボードの明るさを検査させて頂きました。（黒板の検査値記載部分を利用して報告。）照明に近い部分は黒板代わりに使用されても問題ありませんが、一部少し暗く感じられる部分はフルスケールで用される場合スポット的な照明を当てて頂ければ問題ありません。又、電子ピアノ設置場所は照明の下にあたり明るい為**850Lx**照度がある為ピアノを弾かれる際楽譜を見られる際も全く問題ありません。部屋全体の照度・まぶしさに問題はありません。

ご協力いただきありがとうございました

今後の集計データ詳細希望、追加集計希望項目等あれば
大阪私立薬剤師会LINEグループ または、
osw.gakuyaku@gmail.com にご連絡ください